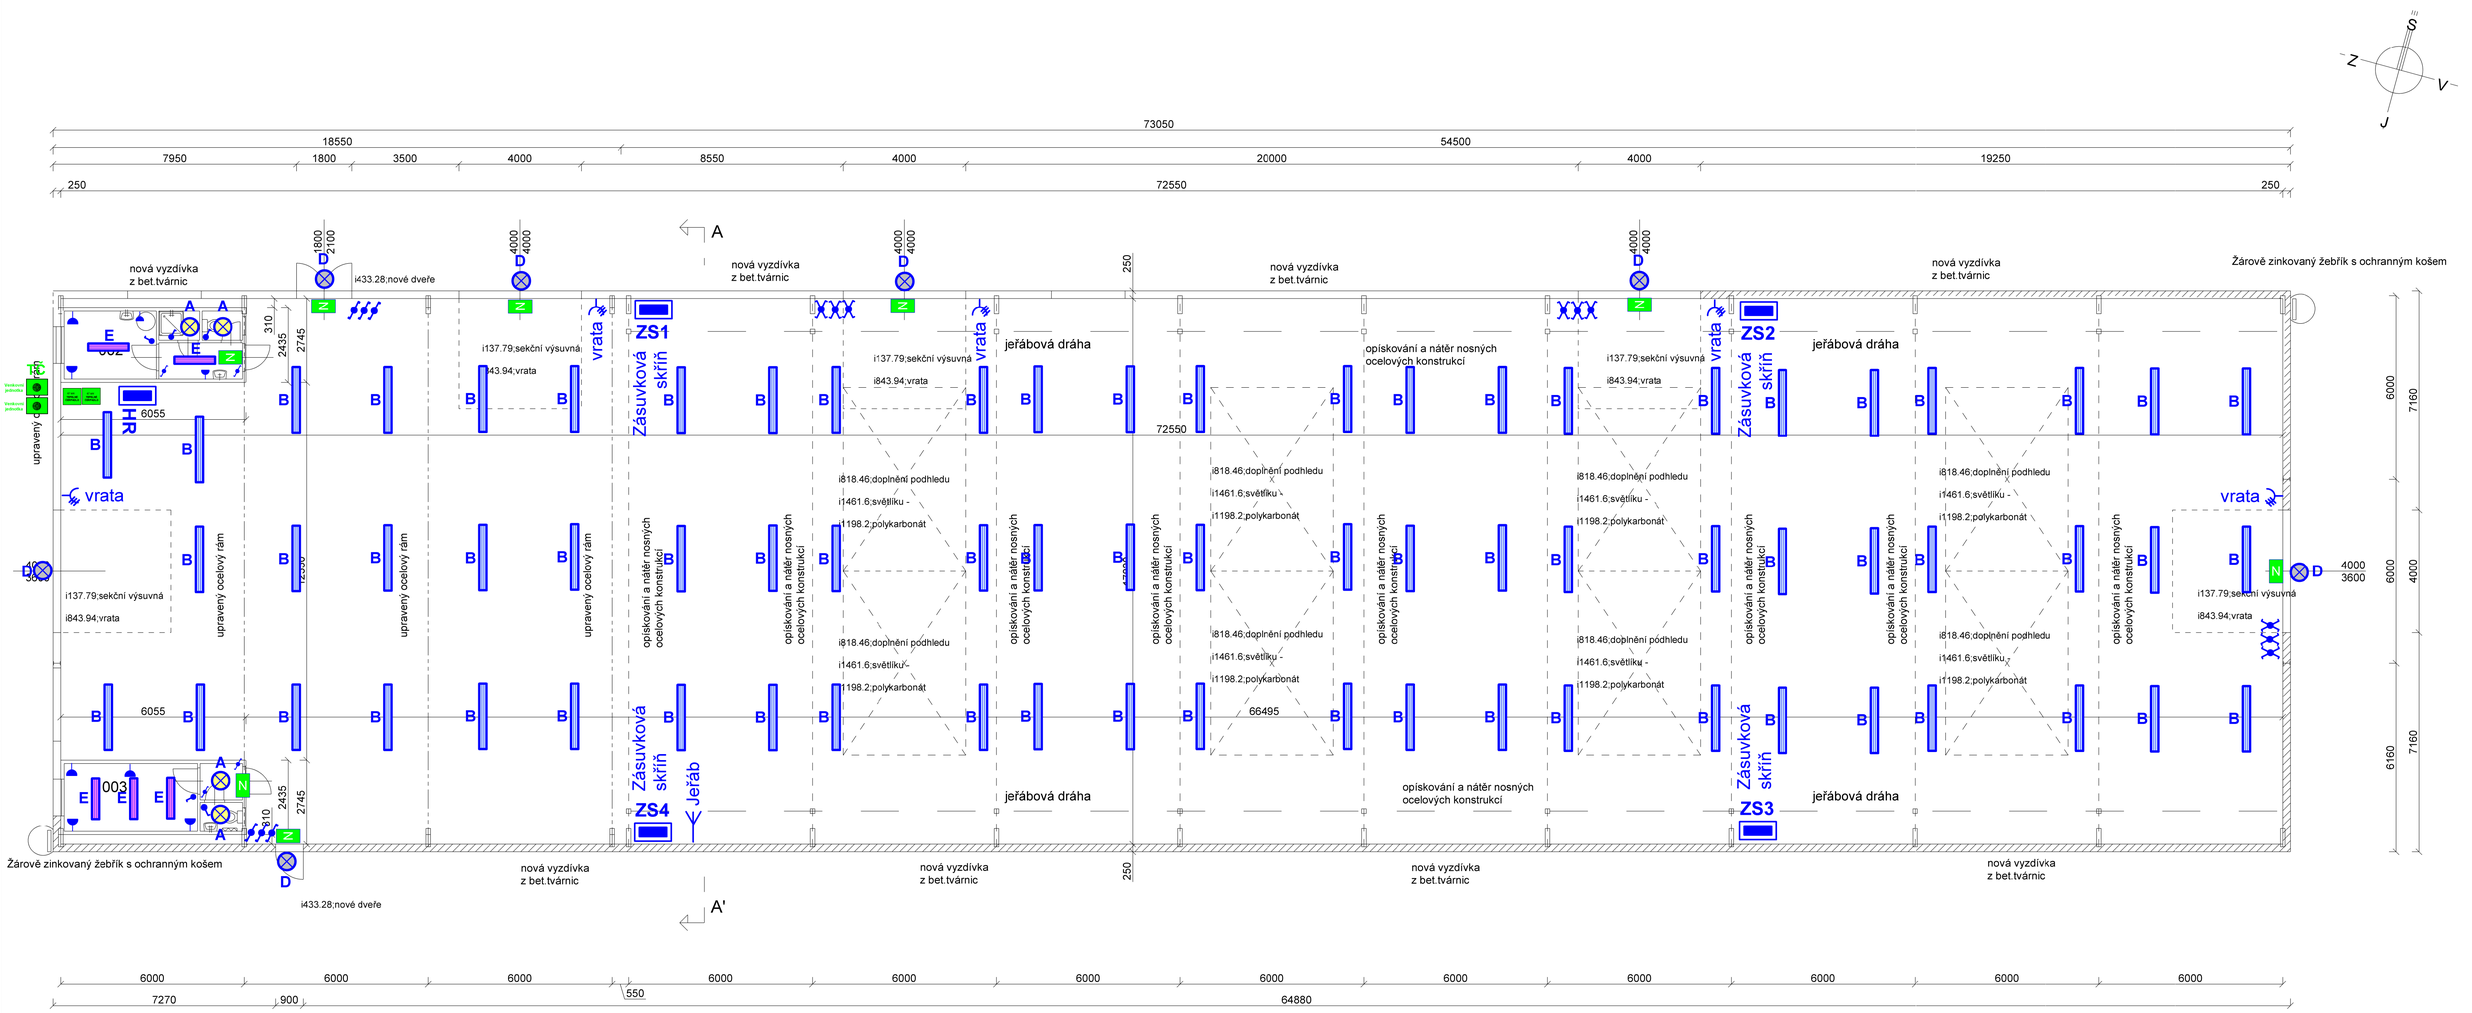

Legenda přístrojů

Jednopólový vypínač řazení č.1 / IP20	Zásuvka dvojnásobná 230V / 16A / IP20
Jednopólový vypínač řazení č.1 / IP44	Zásuvka 400V / 16A / IP43
Trojpólový vypínač	Zásuvka dvojnásobná 230V 16A / IP20 s přep.ochr. "D"
Střídavý vypínač řazení č.6 / IP20	Zásuvka televizní
Střídavý vypínač řazení č.6 / IP44	Zásuvka datová dvojnásobná RJ46
Sériový vypínač řazení č.5 / P20	Zásuvka jednonásobná 230V / 16A / IP44
Sériový vypínač řazení č.5 / IP44	Rozváděč
Sériový vypínač střídavý řazení č.6+1/IP20	Skříň pojistková
Sériový vypínač střídavý řazení č.6+1/IP44	Termostat
Dvojitý přepínač střídavý řazení č.6+6/IP20	Bojler / zásobník TV
Dvojitý přepínač střídavý řazení č.6+6/IP44	Ventilátor
Křížový přepínač řazení č.7 / IP20	
Křížový přepínač řazení č.7 / IP44	

Legenda svítidel

A	Svítidlo LED , IP40, max 60W
B	Zářivkové, průmyslové s krytem, elektronický předř.,IP65,2x80W
C	LED svítidlo 14,4W/m /12V v systémové AL liště pod kuchyňskou linkou
D	Svítidlo zářiv./ LED / halogen./ výbojk. , IP40, max 70W
N	Svítidlo nouzové s piktogramy LED 3W / 1 hod
E	Zářivkové svítidlo KR,2x58W,T8,KVG,křišťál difusor,IP40,2x58W

POZNÁMKY

Rozvody provedeny kabely CYKY-J 1,5 a 2,5 v uložení pod omítku, resp. kab.žlabech a trubkách PVC

Ochrana před bleskem a přepětím provést v souladu s ČSN EN 62 305. Ostatní popis viz textová část.

SOUSTAVA

3NEP 400/230VAC 50Hz / TN-S bod rozdělení ve rozváděči objektu.

Ochrana

Před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 samočinným odpojením od zdroje.
Určené okruhy jištěny přes proudový chránič 30 mA.

Ostatní popis viz technická zpráva.

P-317083_HALA2_k.ú.Česká Lípa, p.p.č.5412/19 Ing. Ota Pour

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HIP
Ing. Ota Pour	Ing. Ota Pour	Pavel Kříž

Ing. Ota Pour
Chotovice 39, 473 01 Chotovice
tel: (+420) 607 817 502
e-mail: Ota.Pour@Seznam.cz
SKYPE: ota.pour
Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb evidovaný u ČKAIT pod č. 0500775

MÍSTO STAVBY:	Lindnerova 998/6, 180 00 Praha 8 - Libeň
INVESTOR:	k.ú.Česká Lípa, p.p.č.5412/16
AKCE:	Hala na p.p.č.5412/19, KÚ Česká Lípa
OBSAH:	**Elektroinstalace**

STUPEŇ	DSP
DATUM	1.6.2017
FORMÁT	A1
MĚŘÍTKO	1 : 100
Č.KOPIE	4
Č.VÝKRESU	D1.4 - E-07