
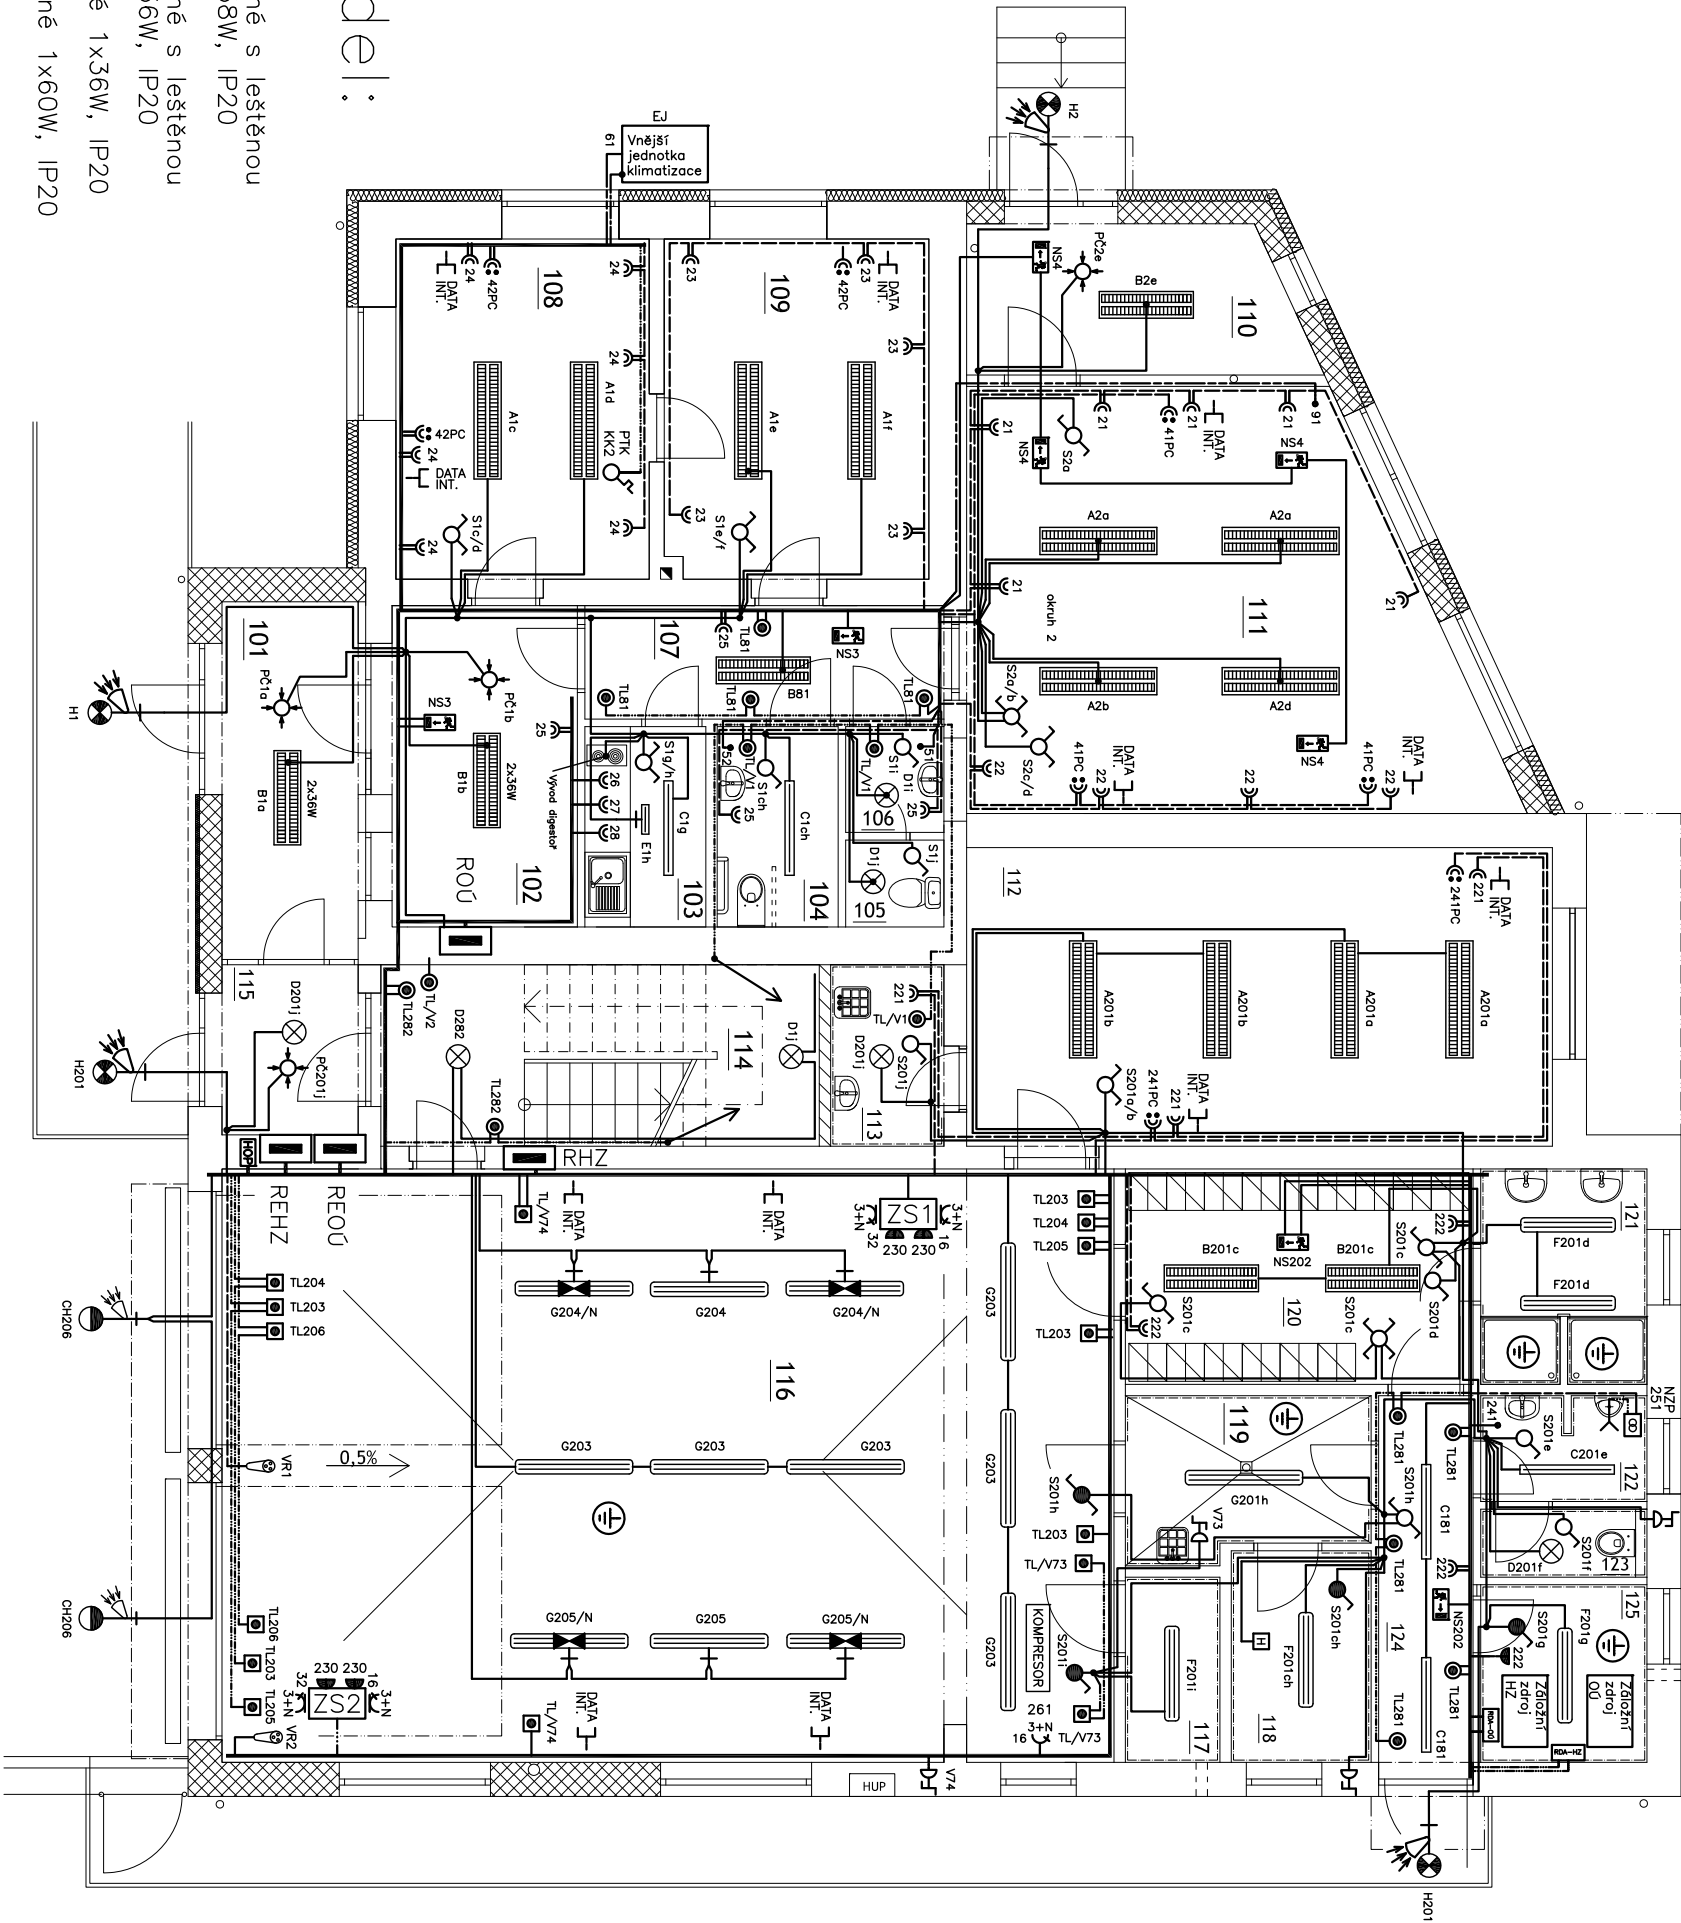


TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA(m²)
101	ZADVEŘÍ	9,20
102	HALA	11,22
103	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4,24
104	WC ŽENY	4,24
105	WC MUŽI - KABINA	1,50
106	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	1,82
107	CHODBA	7,24
108	KANCELÁŘ ÚČETNÍ	15,42
109	KANCELÁŘ STAROSTY	15,93
110	ZADVEŘÍ	8,88
111	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST OÚ	34,64
112	SKLAD TECH. PROSTŘEDKŮ	30,80
113	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,78
114	SCHODIŠTĚ	14,32
115	ZADVEŘÍ	4,54
116	GARAŽ ZÁSAH. VOZIDEL	92,48
117	SKLAD PHM	3,06
118	SUŠARNA	5,18
119	HRUBÁ OČISTA	6,71
120	ŠATNA	13,11
121	UMÝVÁRNA	6,27
122	PŘEDSÍŇ WC	3,08
123	KABINA WC	1,98
124	CHODBA	6,31
125	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,17



Legenda:

- Rozvodné krabice
- Elektrický rozvodeč
- Spínač jednopólový IP20
- Spínač jednopólový IP44
- Prepínač seriový IP20
- Prepínač střídavý IP20
- Prepínač střídavý IP44
- Prepínač střídavý dvojité 6+1 IP20
- Prepínač křížový IP20
- Spínač tlačítkový IP20
- Spínač tlačítkový IP44
- Termostat pokojový
- Zásuvka dvojnásobná IP20
- Zásuvka dvojnásobná s přepětovou ochranou IP20
- Zásuvka jednonásobná s vřtkem IP44
- Zásuvka dořetová a internetová
- Zásuvka průmyslová 16A/400V IP54
- Zásuvka průmyslová 32A/230V IP44
- Hydrostat
- Vývod světlý
- Vývod ukončen v rozvodné krabici
- Smírnač pohybu
- Nopjceí zdroj pro spouštění písodů
- NZF
- Ventilátor
- Zásuvková skříň
- Ochranné pospojení
- Skříň hlavního ochranného pospojování

Legenda svítidel:

- A Svítidlo zářivkové přisazené s leštěnou mřížkou z AL plechu 2x58W, IP20
- B Svítidlo zářivkové přisazené s leštěnou mřížkou z AL plechu 2x36W, IP20
- C Svítidlo zářivkové přisazené 1x36W, IP20
- D Svítidlo žárovkové přisazené 1x60W, IP20
- E Svítidlo nástěnné zářivkové 1x10W, IP20
- F Svítidlo zářivkové přisazené 2x36W, IP65
- G Svítidlo zářivkové přisazené 2x58W, IP65
- H Svítidlo halogenové přisazené s čídlern 1x150W, IP54
- CH Svítidlo halogenové přisazené s čídlern 1x500W, IP54

Vedení bude uloženo pod omítkou.
Zásuvky budou instalovány 600mm nad čistou podlahou.
Zásuvky v místnostech č. 104, 106, 113, 116, 120, 125, 210, 212, 214 a 215 budou instalovány 1200mm nad čistou podlahou.
Zásuvky pro napojení plynových kotlů budou instalovány 1200mm nad čistou podlahou.
Zásuvky v čílových kuchyňkách nad kuchyňskou linkou budou instalovány 200mm nad touto linkou.
Zásuvky v čílových kuchyňkách pro lednici a myčku budou instalovány 500mm nad čistou podlahou.
Zásuvky umístěné vedle spínačů budou ve stejné výšce jako spínače.
Spínače a tlačítka budou instalovány 1200mm nad čistou podlahou.
Vývody pro osušče rukou 1400mm nad čistou podlahou.
Termostaty budou instalovány 1500mm nad čistou podlahou.
Zásuvkové skříňe budou umístěny 1500mm nad čistou podlahou.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN,3NPE,1NPE,AC50Hz,3x400/230V/TN–C–S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
ŽIVÝCH ČÁSTÍ – KRYTÍM,IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI CHRÁŇÍČÍ

ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAT:	
		Klabeněš Pavel	
STAVEBNÍK: Obec Svatouch, Svatouch č.p.290, 539 42 Svatouch		Datum:	
STAVEBNÍ ÚŘAD:		Typ dok.:	
MĚSTSKÝ ÚŘAD:		Arch. č.:	
AKCE:			
Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svatouch č.p. 290 na Hašičskou zbrojnici s Obecním úřadem		M	
		1:100	
		Číslo výkresu:	
		EL-03	

Elektroinstalace 1.NP