



Vnitřní plynovod - Axonometrie plynovodu


M 1:50

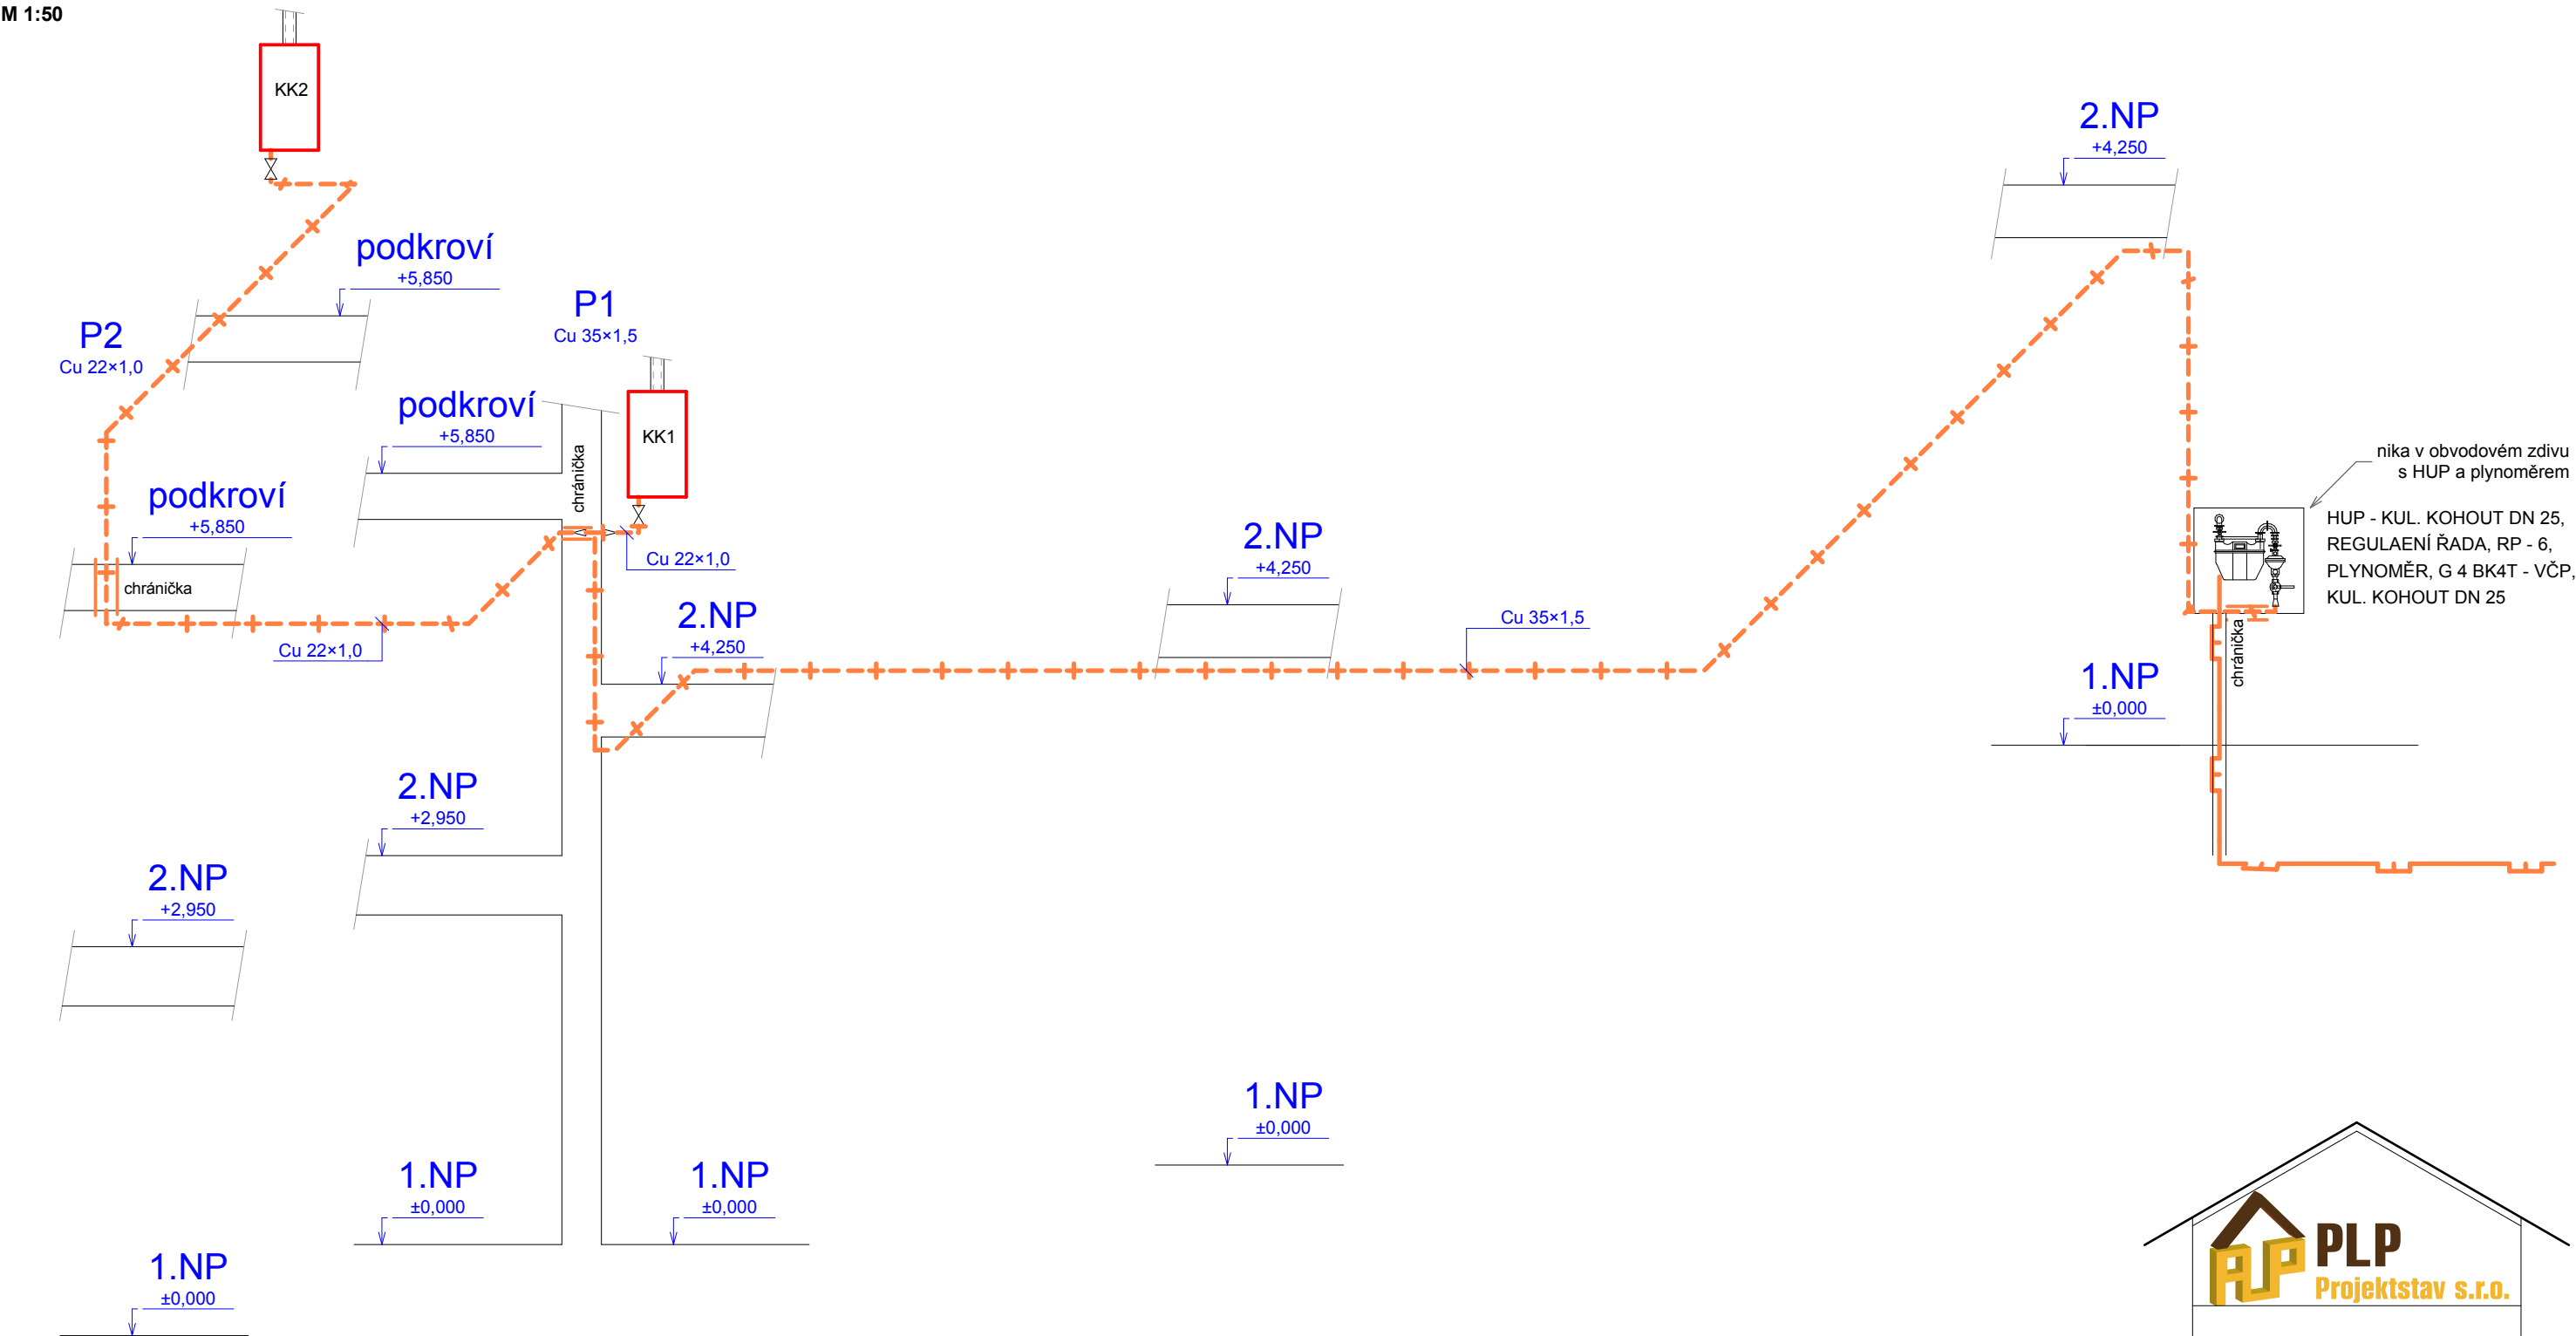

LEGENDA



ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
- umístěn v 2.NP (č.m. 212)
- vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l
- odtah a sání nad střechu koaxiálním potrubím Ø 60/100 mm, střešní hlavice
- modulovaný výkon 6,9 - 32,0 kW
- max. spotřeba zemního plynu - 3,2 m³/h



ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
- umístěn v podkroví (č.m. 303)
- vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l
- odtah a sání nad střechu koaxiálním potrubím Ø 60/100 mm, střešní hlavice
- modulovaný výkon 4,7 - 25,8 kW
- max. spotřeba zemního plynu - 2,6 m³/h



STL prodloužená plynovodní přípojka



plynovodní potrubí měděné, lisované tvarovky

±0,000 = 1.NP

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	Ing. Matouš Vimmer	Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534
INVESTOR Obec Svatouch, Svatouch č.p.290, 539 42 Svatouch		
Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svatouch č.p. 290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem		
k.ú. Svatouch [761583], par. č. st. 364		
Profese: Zdravotně technické instalace		
Vnitřní plynovod - Axonometrie plynovodu		

PLP
Projektstav s.r.o.

FORMÁT	2xA4
DATUM	11 / 2016
STUPEŇ	DSP
MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.4.1.9