



Stlačený vzduch - Půdorys 1.NP


M 1:50

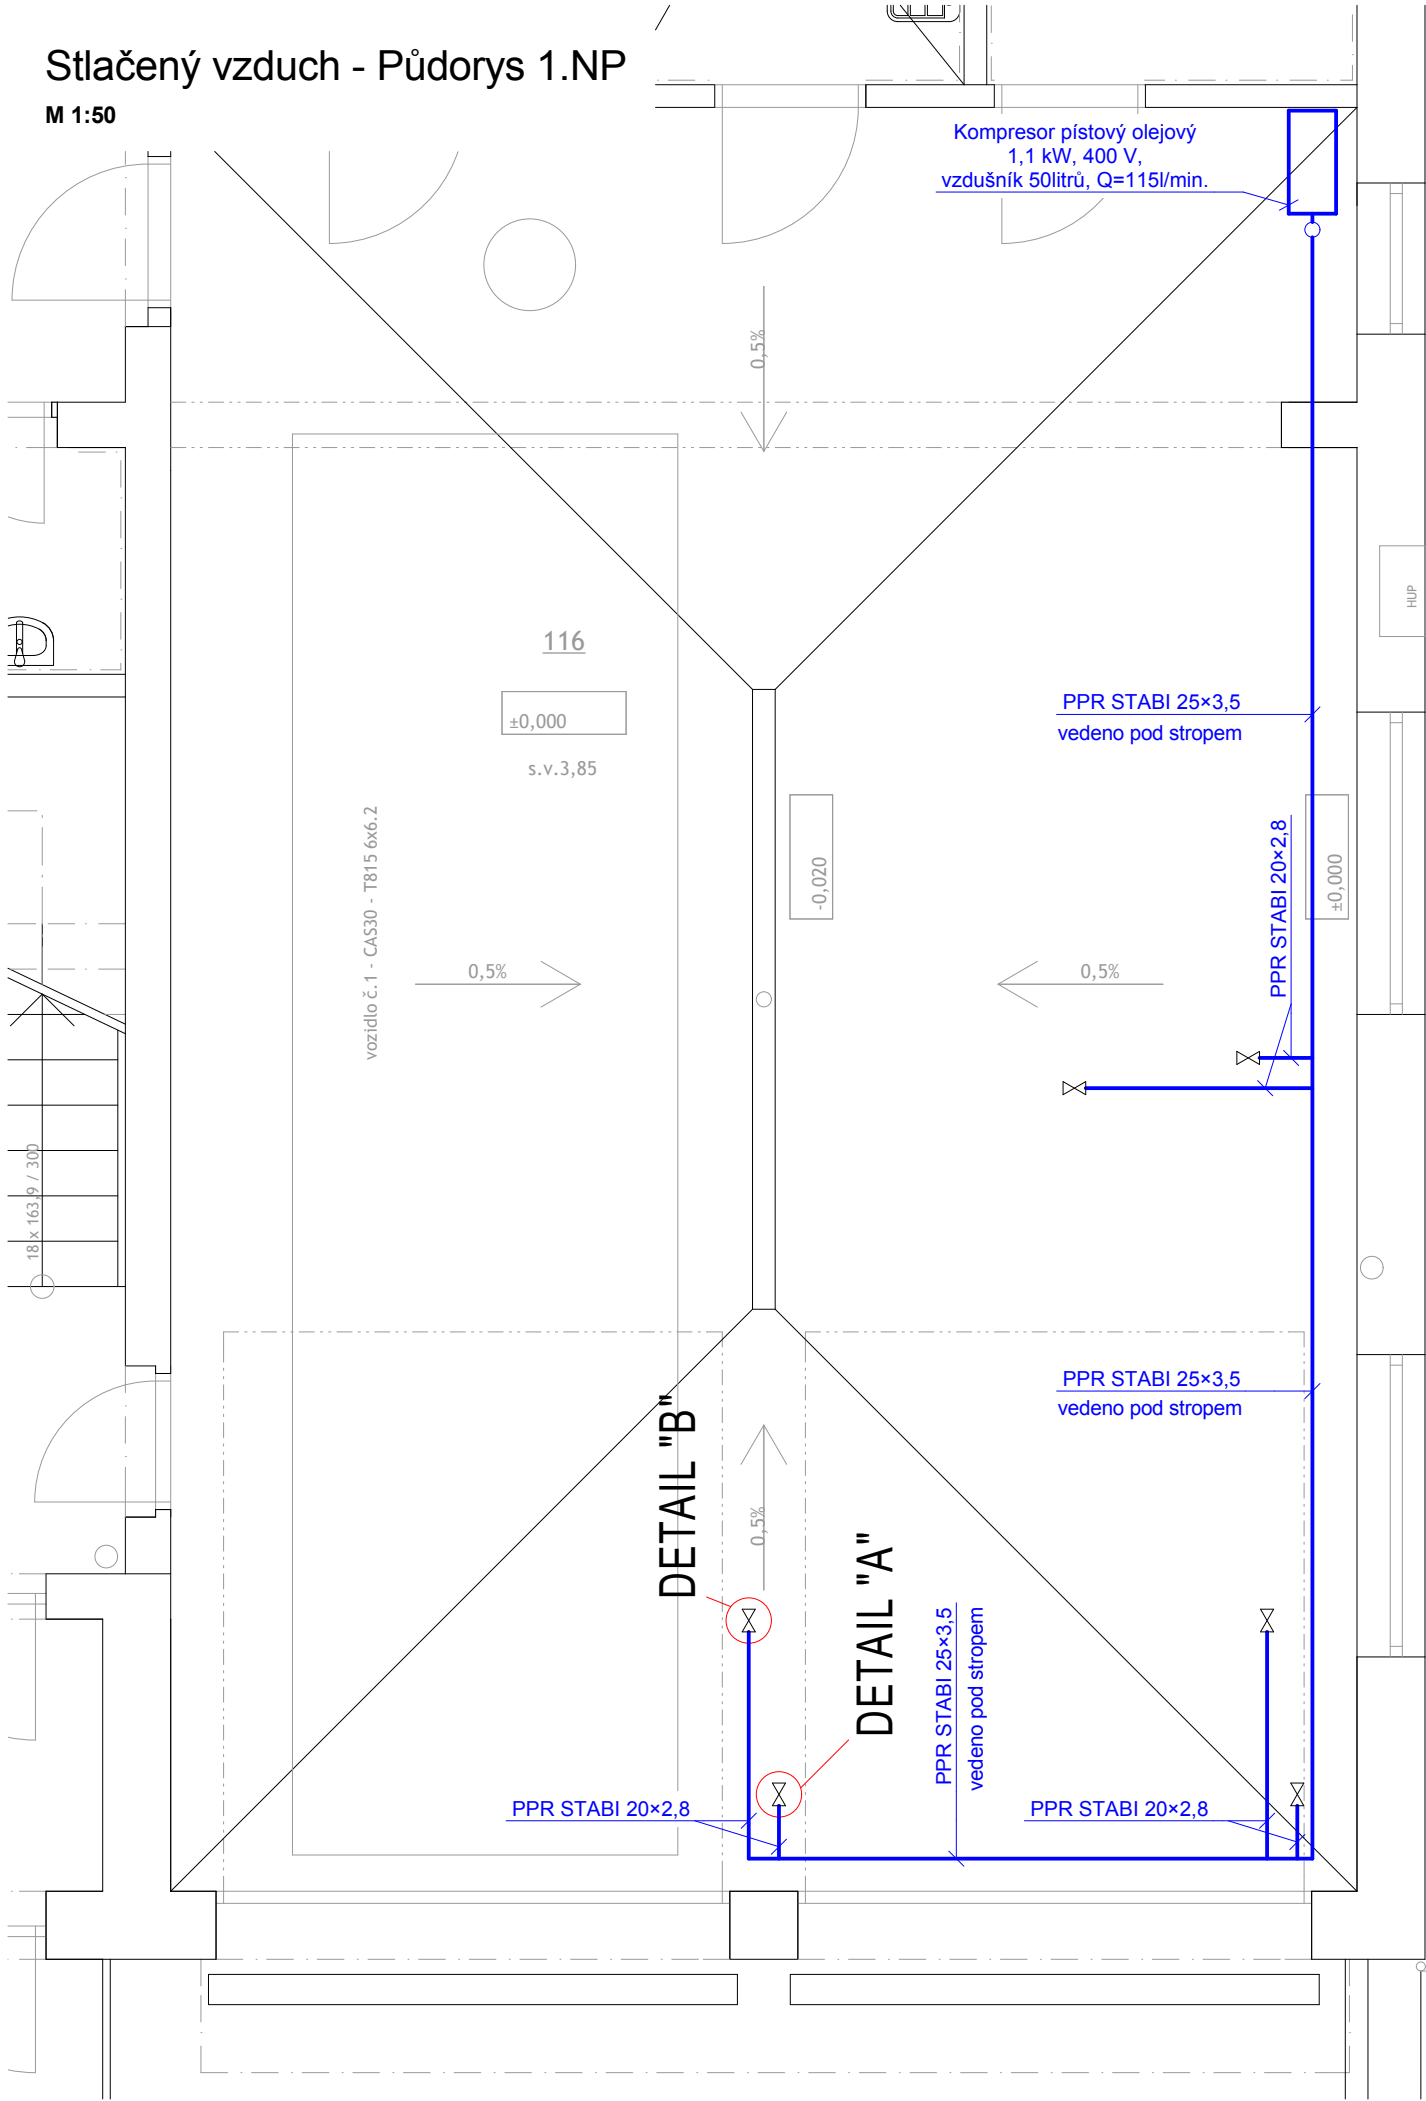

DETAIL "A"

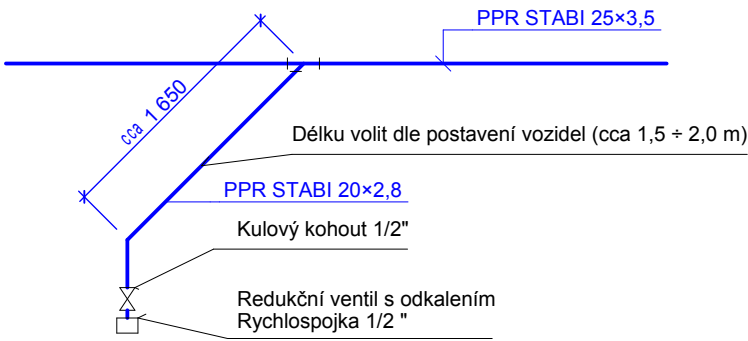


DETAIL "B"

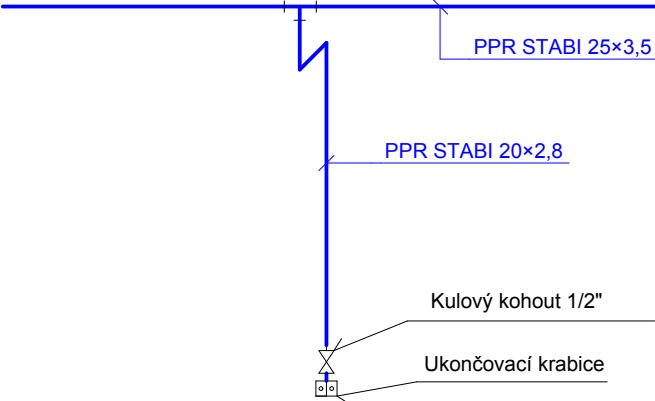

POZNÁMKY

rozvod potrubí stlačeného vzduchu, Potrubí PPR, PN 20



±0,000 = 1.NP

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	Ing. Matouš Vimmer	Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534
INVESTOR Obec Svatouch, Svatouch č.p.290, 539 42 Svatouch		
Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svatouch č.p. 290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem		
k.ú. Svatouch [761583], par. č. st. 364		
Profese: Zdravotně technické instalace		
Stlačený vzduch - Půdorys 1.NP		

FORMÁT	2xA4
DATUM	11 / 2016
STUPEŇ	DSP
MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.4.1.14