


Vytápění - Půdorys podkroví

M 1:50, 1:100

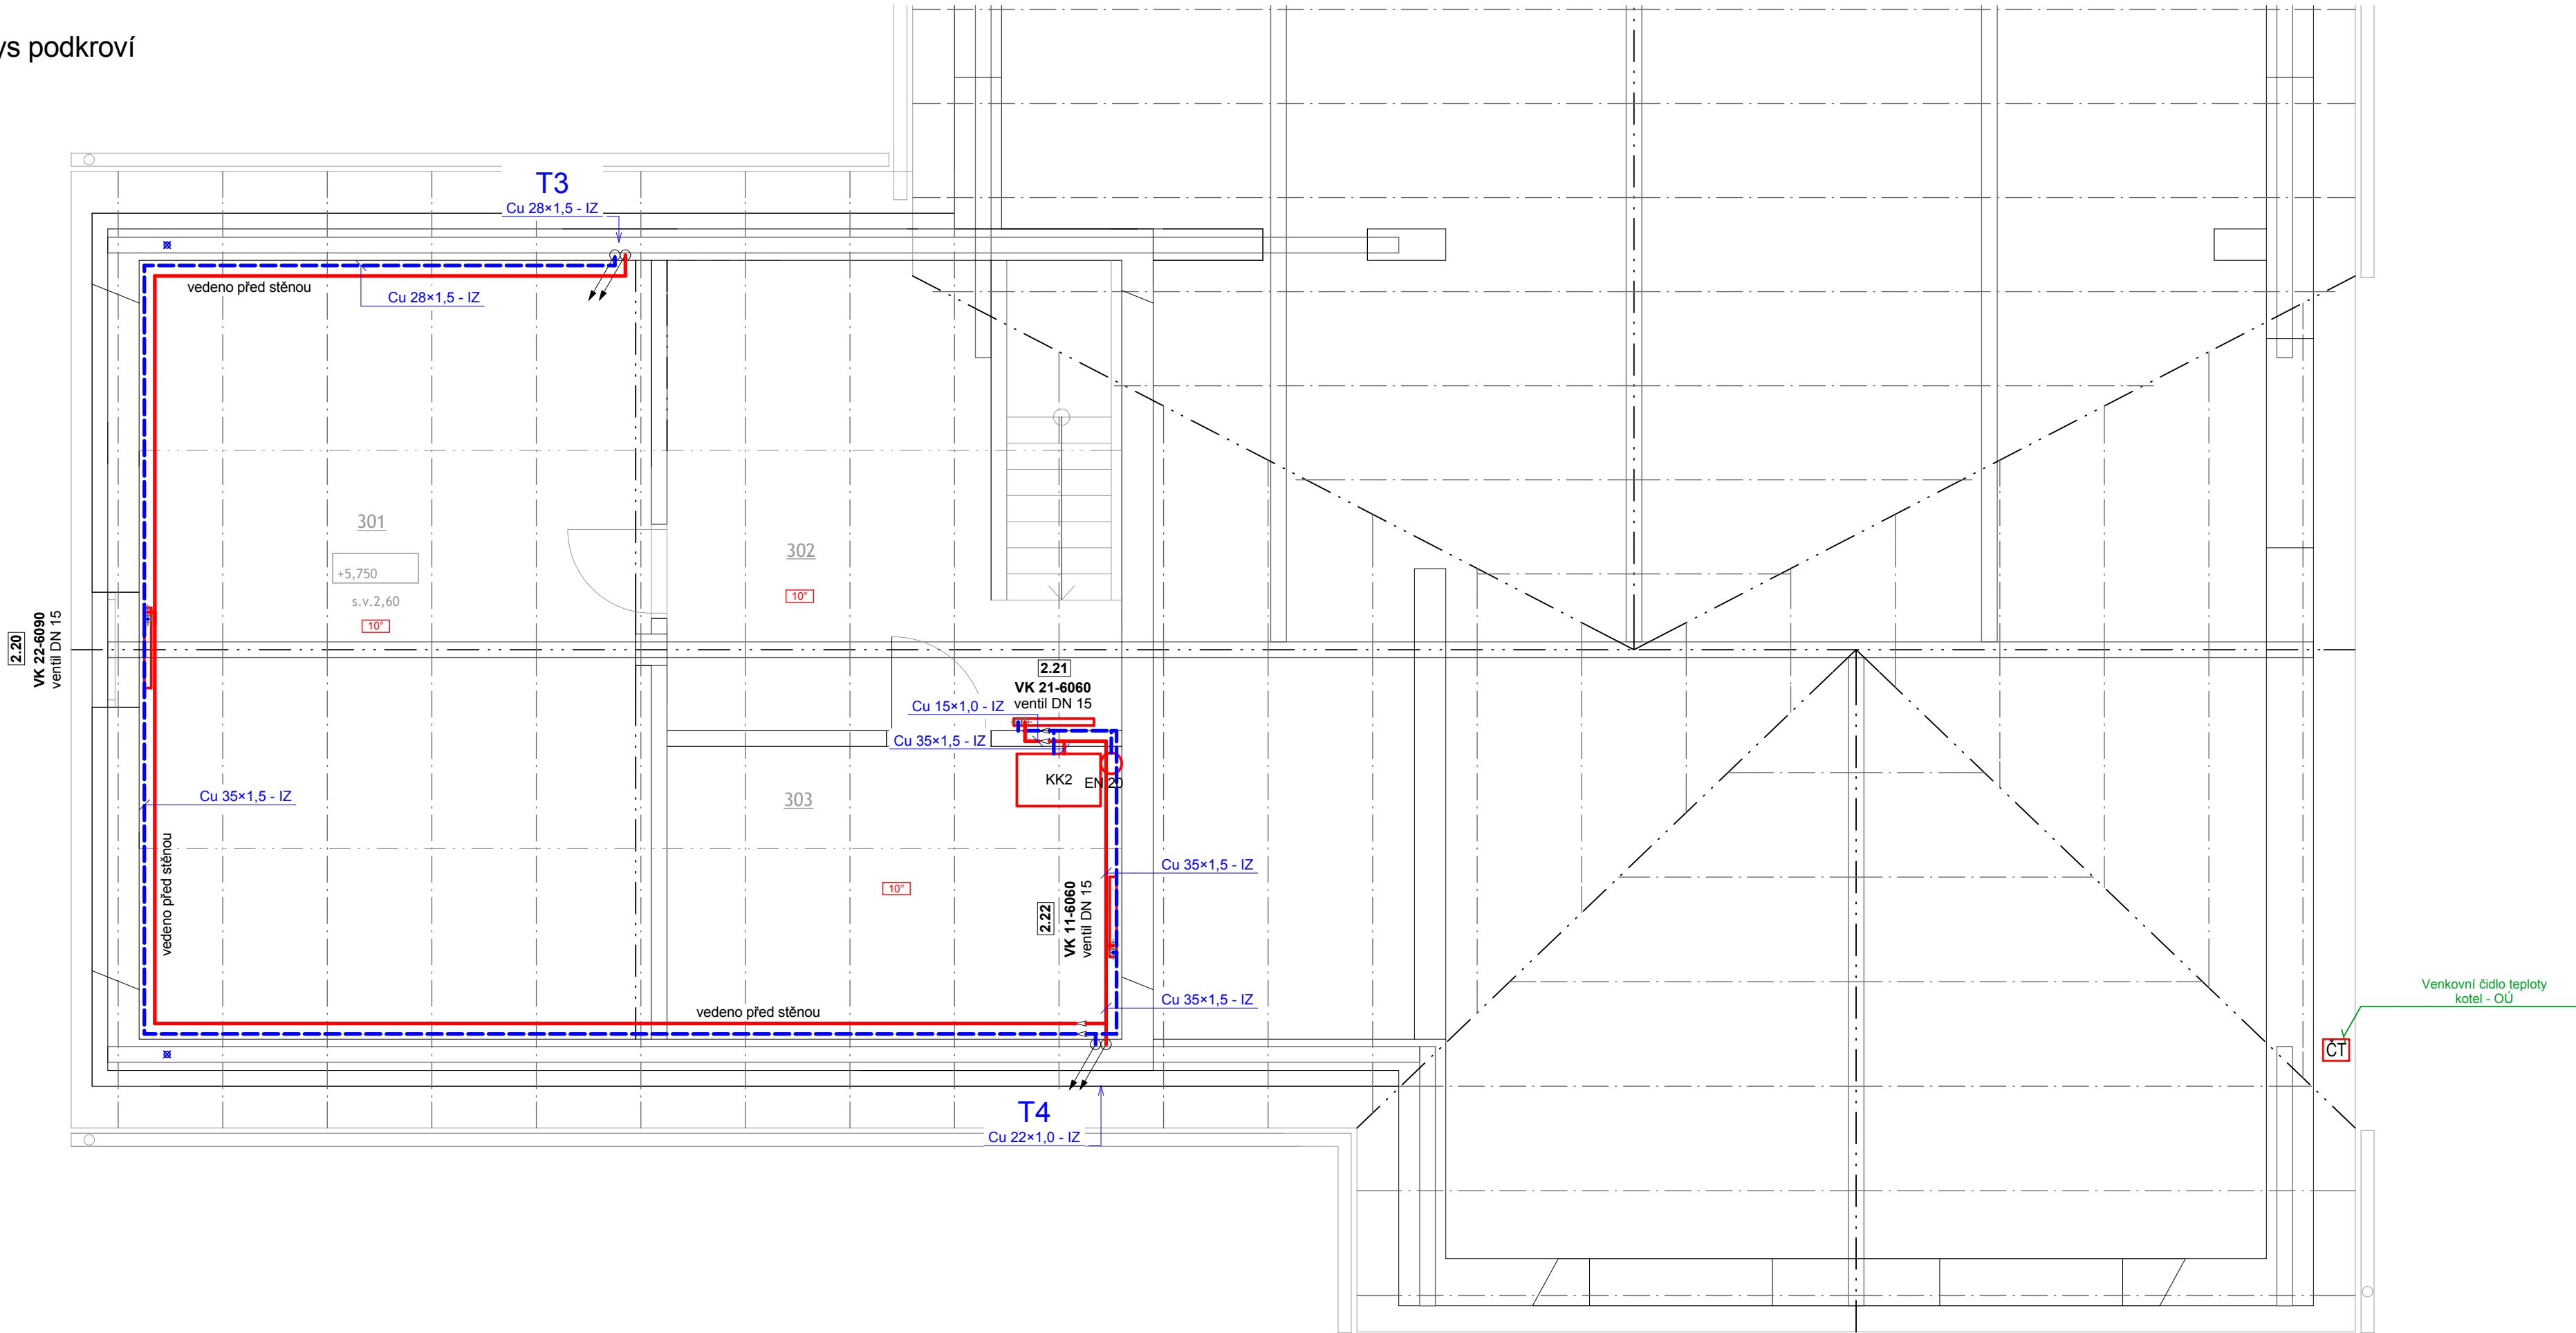

TABULKA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA(m <sup>2</sup> )
301	SKLAD	36,51
302	CHODBA	19,58
303	TECHNICKÁ MÍSTNOST	12,18

LEGENDA

- KK1

ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

  - umístěn v 2.NP (č.m. 212)
  - vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l
  - odtah a sání nad střechu koaxiálním potrubím Ø 60/100 mm, střešní hlavice
  - modulovaný výkon 6,9 - 32,0 kW
  - el. příkon 200 W, el. napětí 230 V
- KK2

ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

  - umístěn v podkroví (č.m. 303)
  - vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l
  - odtah a sání nad střechu koaxiálním potrubím Ø 60/100 mm, střešní hlavice
  - modulovaný výkon 4,7 - 25,8 kW
  - el. příkon 200 W, el. napětí 230 V
- OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO

  - typ VK (pravé spodní připojení)
  - ventil DN 15
- PŘÍVODNÍ MĚDĚNÉ POTRUBÍ
- VRATNÉ MĚDĚNÉ POTRUBÍ
- EN 20

TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA

  - pro jistění topného systému
  - objem 20 l

POZNÁMKA

- teplotní spád topného systému: 55°C / 45°C
  - potrubí bude izolováno izolačními hadicemi tl. 20 mm
  - připojovací potrubí k jednotlivým otopným tělesům provedeno z Cu 15×1,0
  - otopné těleso bude osazeno termostatickou hlavicí s rozsahem teplot 14-26°C
- Před uvedením do provozu proveďte montážní firma vyregulování celého topného systému.**

±0,000 = 1.NP

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	Ing. Matouš Vimmer	Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534
INVESTOR Obec Svatouch, Svatouch č.p.290, 539 42 Svatouch		
Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svatouch č.p. 290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem		
k.ú. Svatouch [761583], par. č. st. 364		
Profese: Vytápění a vzduchotechnika		
Vytápění - Půdorys podkroví		

FORMÁT	4×A4
DATUM	11 / 2016
STUPEŇ	DSP
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1:50	D.1.4.2.3