


Vnitřní vodovod - Půdorys podkroví

M 1:100, 1:50

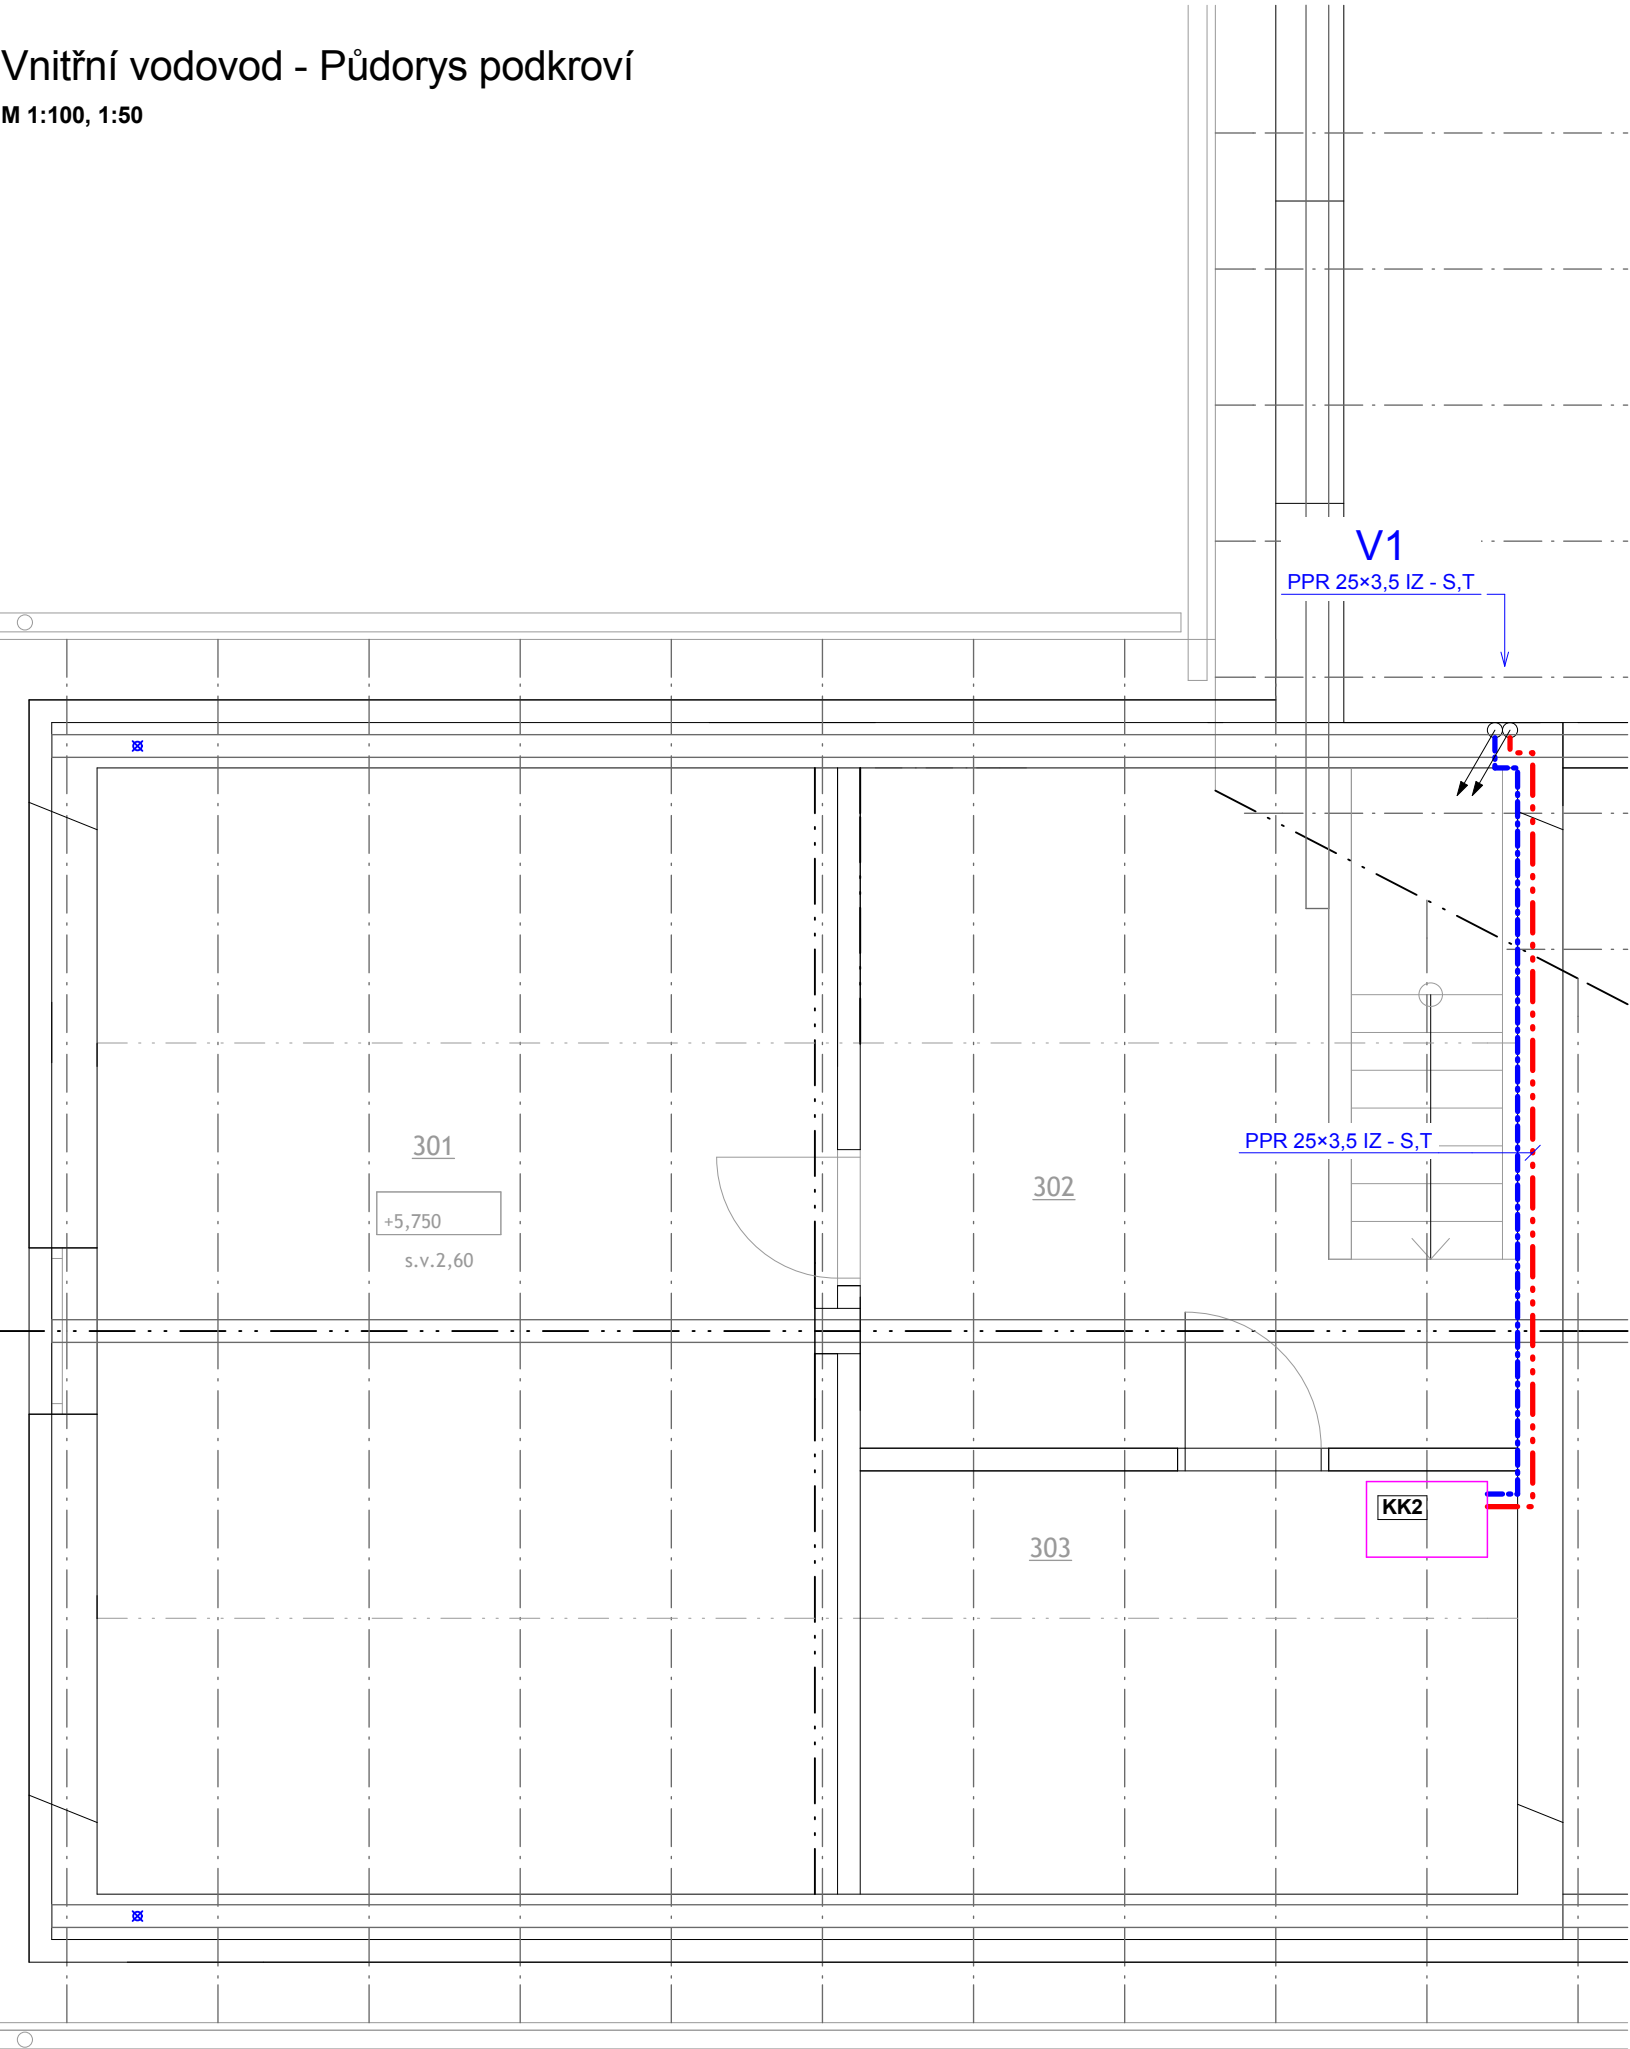

TABULKA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA(m²)
301	SKLAD	36,51
302	CHODBA	19,58
303	TECHNICKÁ MÍSTNOST	12,18

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN.	Popis zařizovacího předmětu	Výtokový ventil	Odpad	Počet
KK2	kon. kotel s vestav. zásob. ohřev.	KK 3,4" - 1ks	pračkový podomítkový sifon DN 40, nerez	1

Standard a přesný typ zařizovacích předmětů odsopuhlasí investor !!!


POZNÁMKY

- KK1** ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  
- umístěn v 2.NP (č.m. 212)  
- vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l
- KK2** ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  
- umístěn v podkroví (č.m. 303)  
- vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l

— rozvod potrubí studené vody, Potrubí PPR, PN 16

— rozvod potrubí teplé vody, Potrubí PPR, PN 16

- MĚŘENÍ**  
hlavní vodoměr Q=6,0 m³/h, KK DN 20, KK DN 20 s vypouštěním a ZK  
osazen v nice ve zdivu pod schodištěm 1.13  
na vstupu do objektu osazen kulový uzávěr DN 50 s vypouštěním
- podružný vodoměr Q=2,5 m³/h, KK DN 20, KK DN 20 s vypouštěním a ZK  
osazen v nice ve zdivu pod schodištěm 1.13



±0,000 = 1.NP

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	Ing. Matouš Vimmer	Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534
INVESTOR Obec Svatouch, Svatouch č.p.290, 539 42 Svatouch		
Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svatouch č.p. 290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem		
k.ú. Svatouch [761583], par. č. st. 364		
Profese: Zdravotně technické instalace		
Vnitřní vodovod - Půdorys podkroví		

FORMÁT	2xA4
DATUM	11 / 2016
STUPEŇ	DSP
MĚŘITKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.4.1.7