


Větev objekt B2- 4x KU 40, F 40, ZK 40, RV 40,
čerpadlo 30/0,5-4, směšovač Dn 32,
Kvs 16 m3/h + servo, RV 40,
potrubí Dn 40, 2x VK 15
2x T, čidlo T

Větev objekt A - 4x KU 25, F 25, ZK 25, RV 25,
čerpadlo 15/0,5-6, směšovač Dn 20,
Kvs 4 m3/h + servo, RV 25,
potrubí Dn 25, 2x T, 2x VK 15,
čidlo T, 2x ON, 2x OV

Větev objekt B1- 4x KU 15, F 15, ZK 15, RV 15,
čerpadlo 5/0,5-4, směšovač Dn 15,
Kvs 1,6 m3/h + servo, RV 15,
potrubí Dn 15, 2x VK 15,
2x T, čidlo T

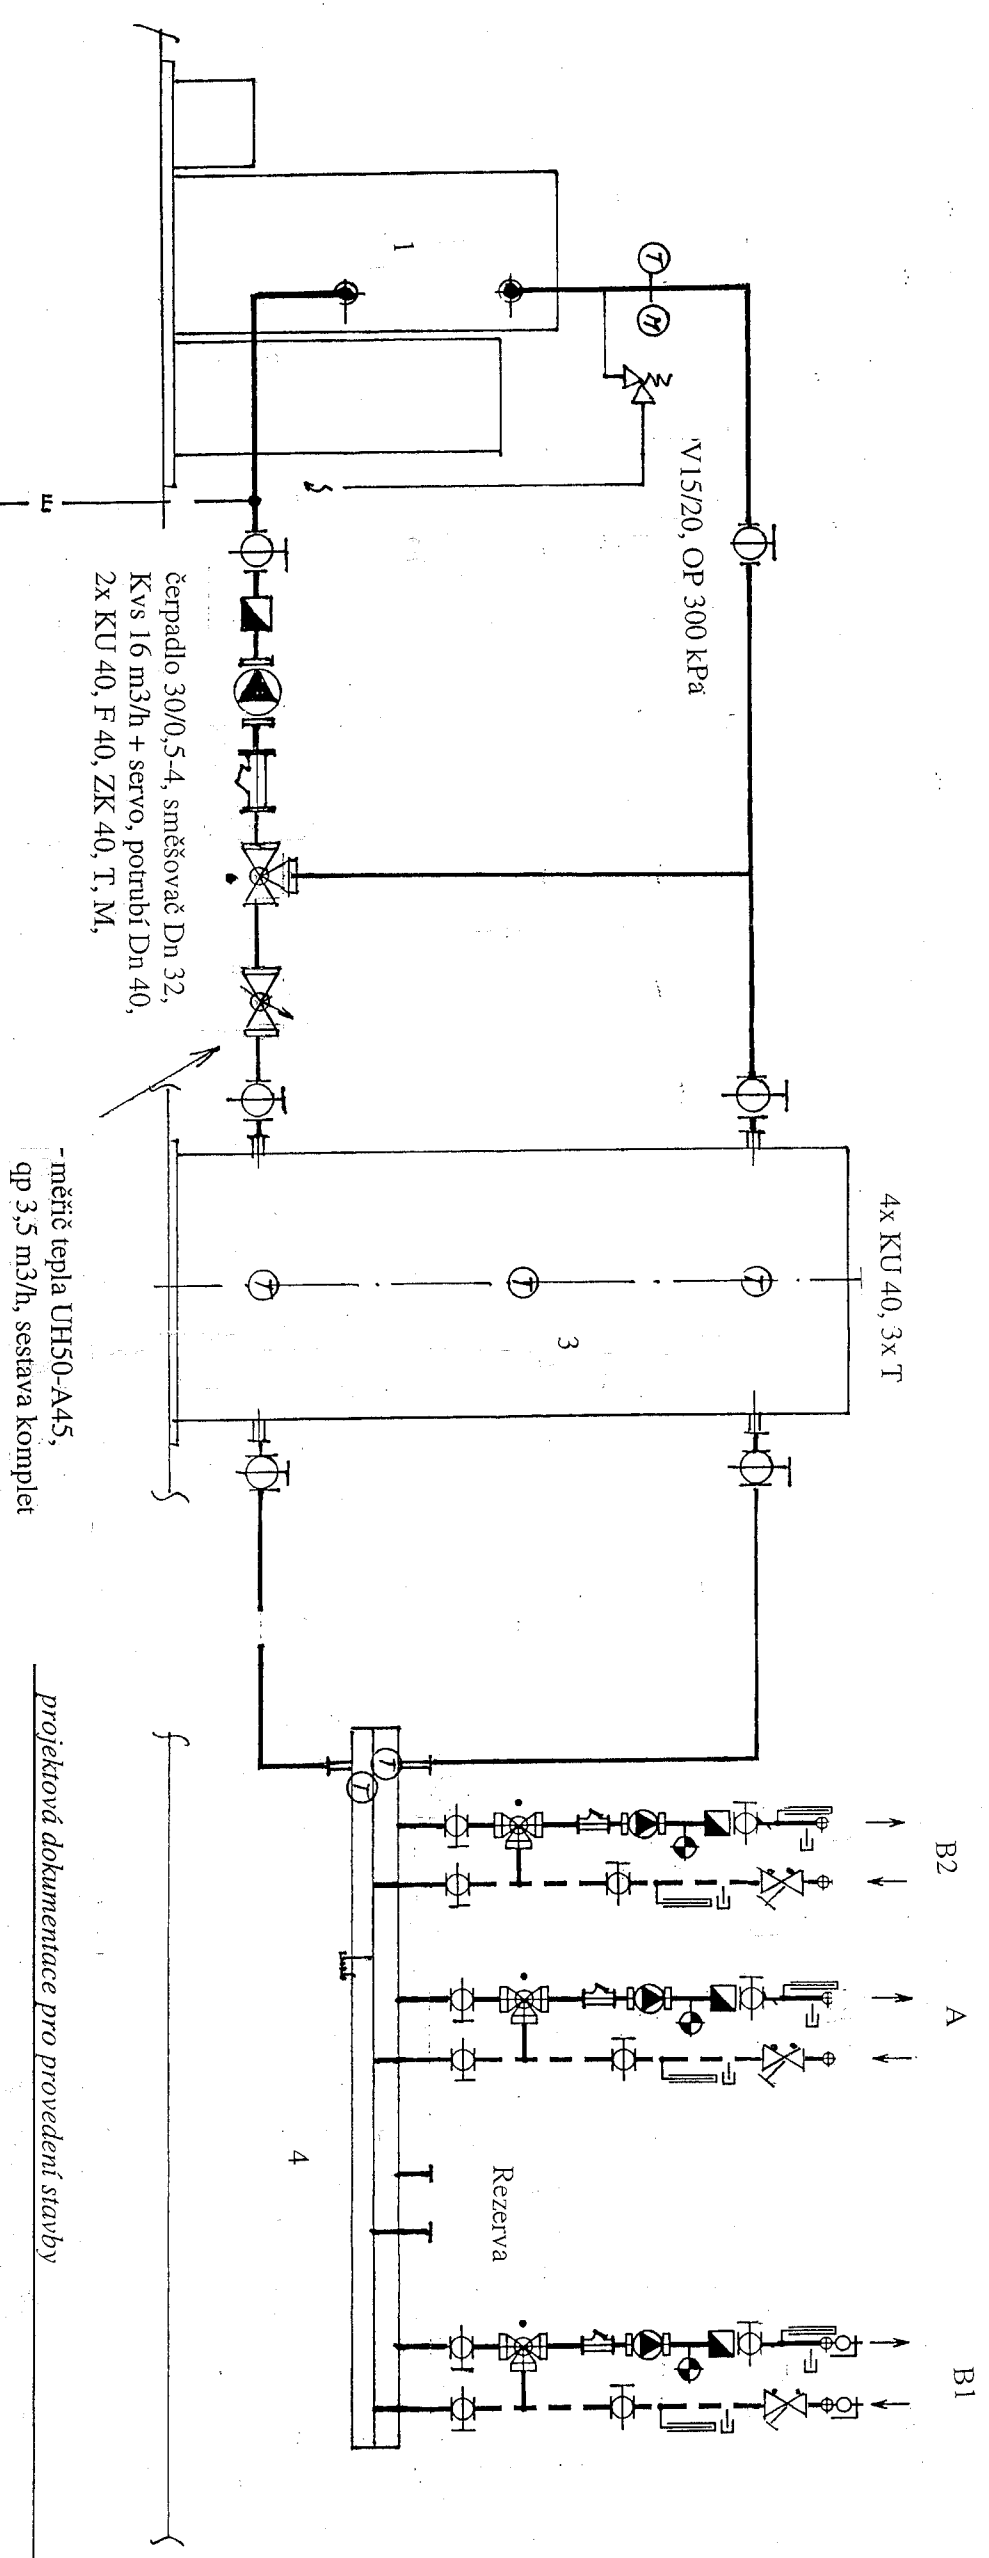

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1 - automatický teplovodní kotel na obilí výkon 18 - 58 kW, zásobník paliva 700 l odpopelňování
- 2 - expanzní nádoba s membránou obsahu 300 l
- 3 - Akumulační nádoba obsahu 1.500 l
- 4 - Kombinovaný rozdělovač a sběrač

zpracovatel
podpis a razítko
datum
část dokumentace

Ing. Jan Vašata - autor, inženýr pro techniku prostředí staveb
12/2021 – 08/2022

název stavby
projektová dokumentace pro provedení stavby

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OSTAŠ –
STAVEBNÍ ÚPRAVY,
Ždár nad Metují 141, 549 55 Ždár nad Metují