


A Atypický plastový rozvaděč V0 (396/620/266mm) + plastový pilíř

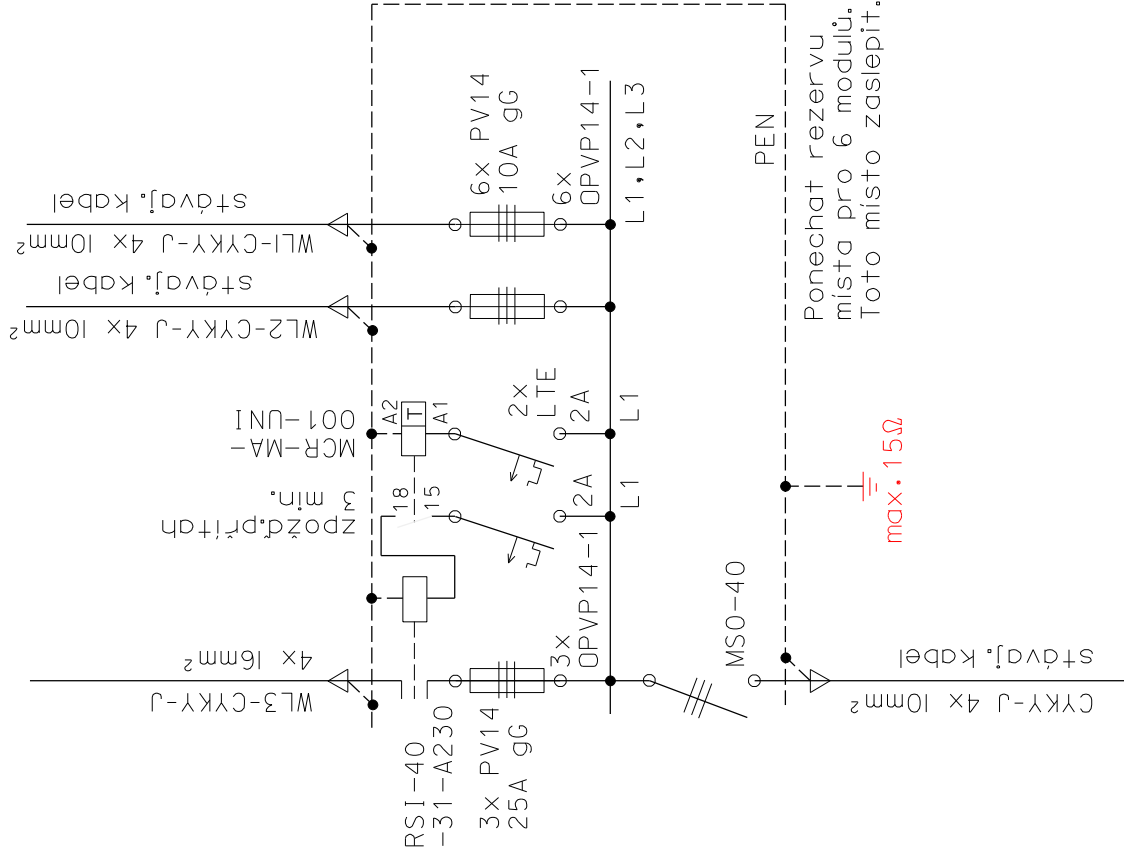

POZNÁMKA:

V hlavním rozvaděči VO budou provedeny následující úpravy:

- Jističe FA7, FA8, FA9 (20A) se nahradí jističi LTN-32C-1 (3 ks)
- stýkač RS1-25 (KW2) se nahradí stýkačem RS1-40-3I-A230 (1 ks)

Základní údaje:

3*PEN, *stříd.*, 50Hz, 400/230V/TN-C

3. *střídavá síť vn:* 50Hz, 22kV/1T

Ochrana před přímým dotykem (dotykem živých částí) rozvodných el. zařízení do 1000V : izolací, dle ČSN 33 20000 - 4 - 41, ed. 2., příloha A, čl. A.1 krytím, dle ČSN 33 2000 - 4 - 41, ed. 2., příloha A, čl. A.2

Ochrana před dotykem neživých částí (ochrana při poruše) rozvodných el. zařízení do 1000V, kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích TN - C

automatickým odpojením od zdroje naprúdových ochrannými prístrojmi,
dle ČSN 33 2000 - 4 - 41, ed. 2., čl. 411.3.2

ochrana použitím zatížení třídy ochrany 11, CSN 33 2000 -4 -41,
ed.2., čl. 412.1

Námrazová oblast: 1-0 (bez námrazy), dle podkladů EGÚ Brno a PNE 33 3302

Větrová oblast:

Prostory z hlediska úrazu el. proudem : zvlášť nebezpečné, ČSN 33 2000 - 3, příloha 32-NM2

/nější vlivy působící na el. rozvodná zařízení přenosové soustavy :

Projektoval :	Drahomír Buchta	Kraj :	Jihomoravský	Autorizovaný projektant elektro
Odp. projektant:	Drahomír Buchta	Město, obec :	Trbouchány	BUCHTA, DRAHOMÍR
		Katastr. území :	Trbouchány	Varškovo nám.570/2, Brno 602 00
				+420 543 246 808, 603 865 084
Stavebník :	Obec TRBOUŠANY, č.p. II/3, 664 64, p. D. Kounice			Formát: 2 A4/dgn
Název dílce:				Datum : 06. 2020
TRBOUŠANY - obyt. zóna, II. etapa - veřejné osvětlení				Stupeň: PDÚŘ, PDRS
				Zak. č. : B.001.20
				Měř: Č. paré
ČSO 01- Veřejné osvětlení				Výkres bez měřítko
Výkres:	Schema zapojení skříní A, B, C			Č. výkr. : 3 Část SO 01