



VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ 1 : 10

VZOROVÝ ŘEZ VÝKOPEM
VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE

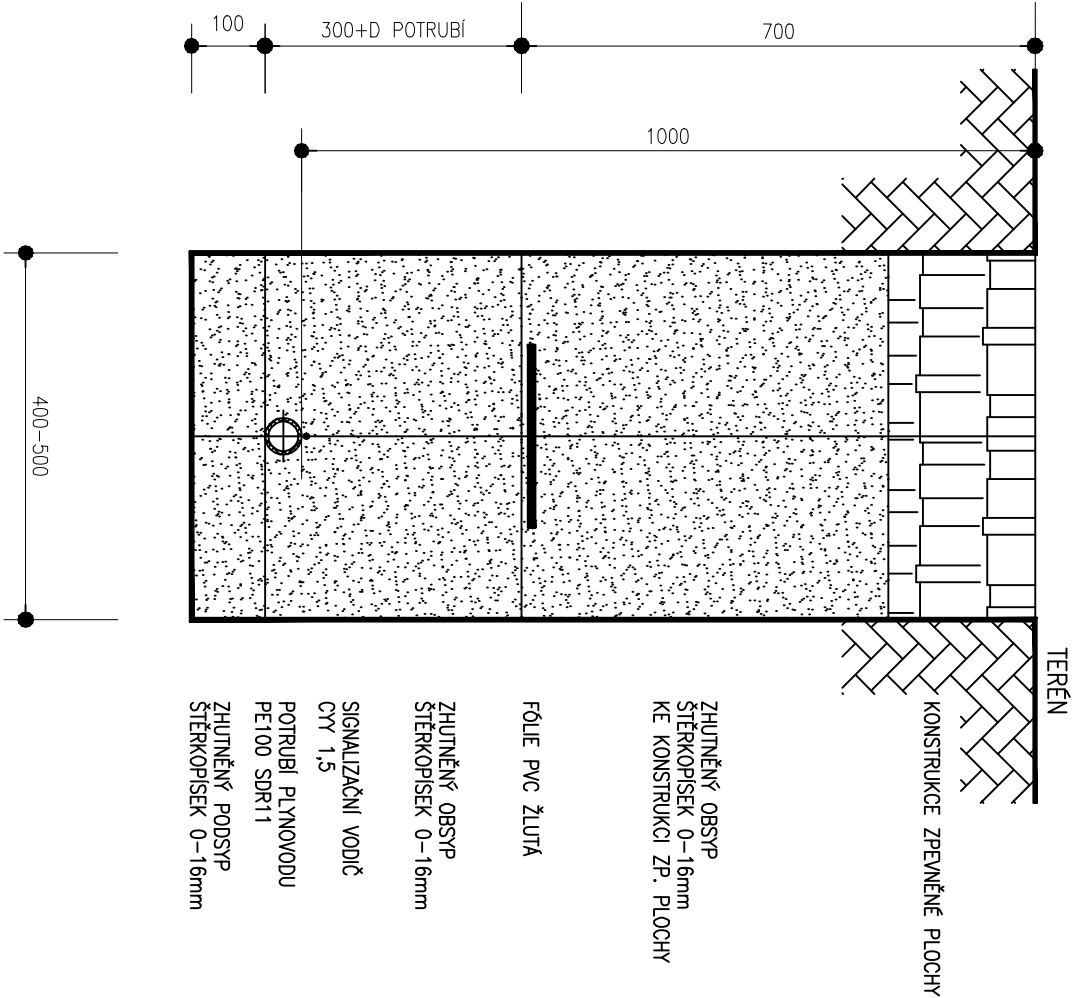

VZOROVÝ ŘEZ VÝKOPEM
V TRAVNATÉ PLOŠE



S0-04

UPOZORNĚNÍ:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ A V PRŮBĚHU PRACÍ DBÁT, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
PŘI STYKU S JINÝM PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNO DODRŽET VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI PLOVRCHŮ VEDENÍ V SOULADU S USTANOVENÍM ČSN 38 6420 A PODMÍNKY SPRÁVCŮ VEDENÍ.
ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE ČSN 73 3050.

ČSN 73 6005:


Nejmenší dovolené vzdálenosti povrchů při SOUBĚHU podzemních vedení v m

Druh vedení	Silové kabely	Sdělovací kabely	Vodovody	Stoky
Plynovod PN 0,3	0,60 m	0,40 m	0,50 m	1,0 m

Nejmenší dovolené vzdálenosti povrchů při KŘÍŽENÍ podzemních vedení v m

Druh vedení	Silové kabely	Sdělovací kabely	Vodovody	Stoky
Plynovod PN 0,3	0,10 (1kV); 0,20 (10-35kV) 0,70 (do 110kV) m	0,10 m	0,15 m	0,50 m

Kreslil:		
Zpracoval:	Ing. Jindřich HORYNA	
Zoř. projektant:	Ing. Jindřich HORYNA	
Hlavní projektant:	Ing. Bohuslav SHELJBA	
Technická kontrola:	Ing. Zbyněk NEUDERT	
Kraj PARDUBICKÝ	Okres: CHRUDIM	Obec: SVRATOUCH
Investor: OBEC SVRATOUCH		
Akce:		
Svratouch, protipovodňové opatření potoka Řivnáč		
Objekt: SO 04 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU		
Obsah:	Měř.: 1 : 250 Kótý: MM	Číslo příl. výkresu: 04.5
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU		

**OPTIMA**
s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST
Žitkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465420911
e-mail: info@optima-vn.cz